


ДК-400 Котел без диспетчеризации

Котельная №1

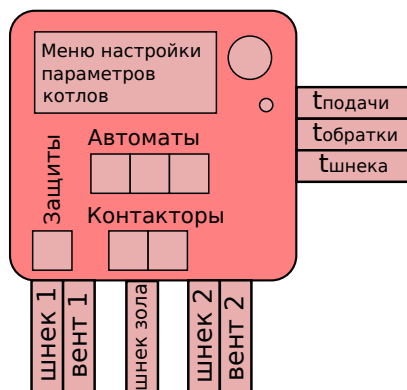


В котельной может быть установлено любое количество независимых шкафов горелочных устройств

Устройства не связаны друг с другом, настраиваются в ручную и работают независимо

Состав шкафа горелочного устройства

- Контактор для шнека подачи №1
- Контактор для шнека подачи №2
- Реле-времени для золоудаления
- Автоматический выключатель общий №1
- Автоматический выключатель №2
- Автоматический выключатель №3
- Автоматический выключатель №4
- Контроллер DK400 одиночный
- Контроллер DK400 одиночный
- Температурные датчики 6 шт

Шкафы диспетчеризации

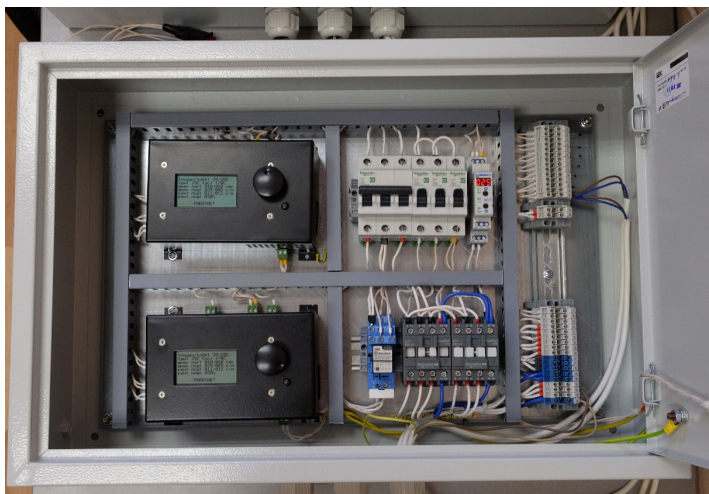

Шкаф **горелочного устройства** на 2 горелки с золоудалением и защитой по давлению и температуре теплоносителя

Функции системы

- Независимое управление 2 горелок (шнековая подачи и плавный ход вентилятора)
 - Поддержка мощных вентиляторов благодаря радиатору на блоках управления наддувом
 - Настройка параметров работы на ярком графическом дисплее
- Система аварийной защиты по давлению или температуре теплоносителя, которая принудительно обестачивает систему